

„CORE región - niekoľko dôvodov prečo mu venovať pozornosť“

SPX 2017

7. – 8. december 2017, Grand hotel Permon

Mário Turčík
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.



1

CORE Capacity Calculation Region

2


Vybrané regionálne projekty & úlohy

3

Stakeholder management – ako sa zapojiť do procesu



CORE CCR

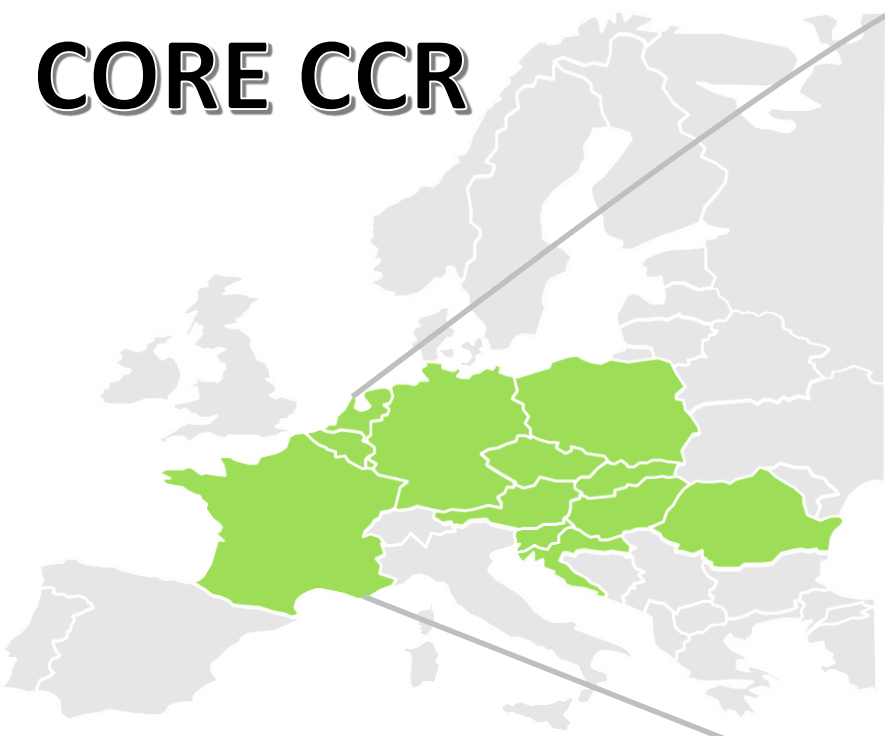

Ako k tomu došlo...


- ➔ **júl 2015:** NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222 (CACM) obsahuje povinnosť ustanoviť regióny pre koordinovaný výpočet kapacít (CCR)
- ➔ **október 2015:** „ALL TSOs“ návrh CCR podľa CACM
- ➔ **marec 2016:** CEWE – spoločný projekt CORE PPS
- ➔ **november 2016:** rozhodnutie ACER o Core CCR

Aktuálne:

- 13 členských štátov EÚ,**
- 11 (+1) ponukových oblastí,**
- 17 (+2) hraníc ponukových oblastí**



CORE CCR

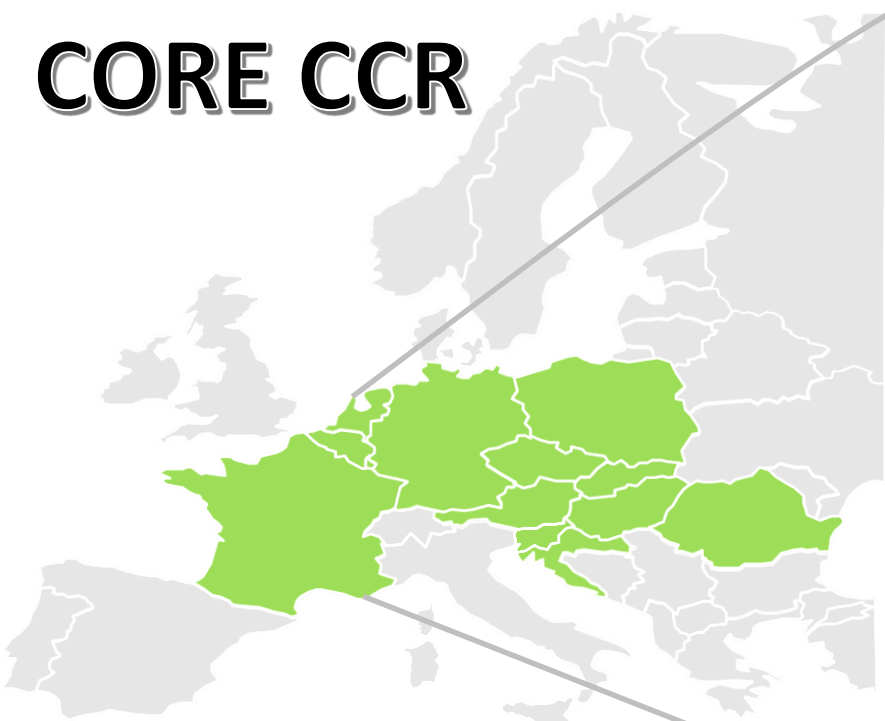

10
NEMO

16
PPS



13 NRÚ
&
ACER

Účastníci
trhu

Priamo zainteresované entity



CORE CCR

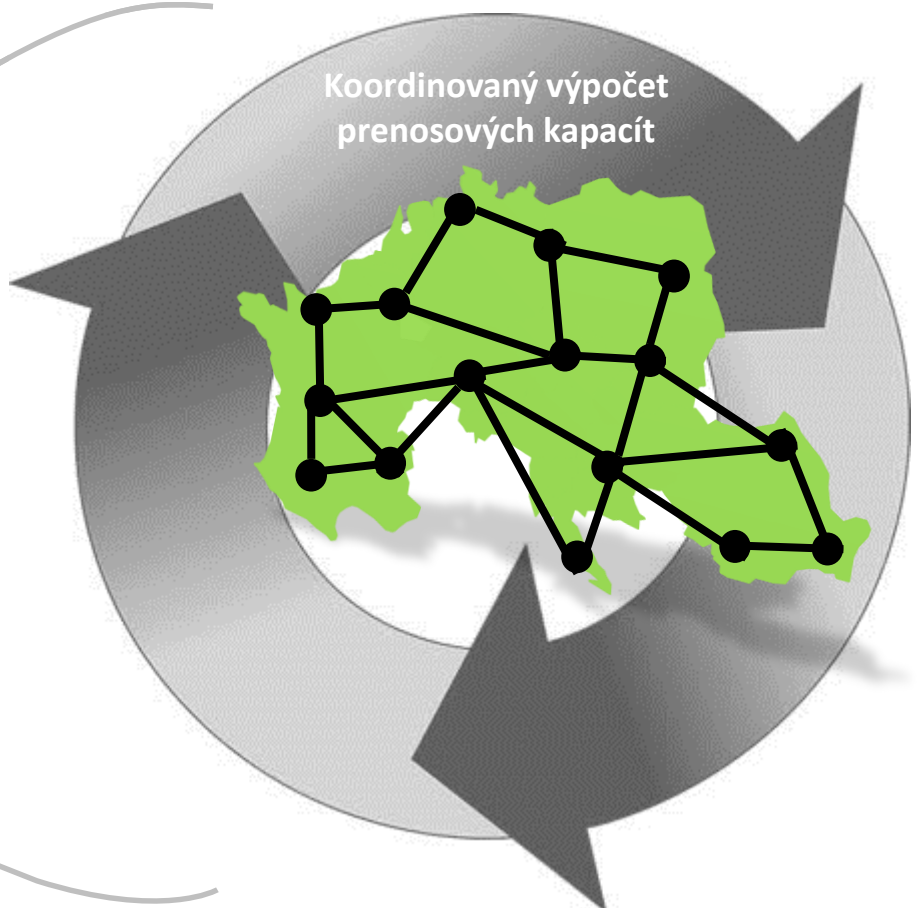
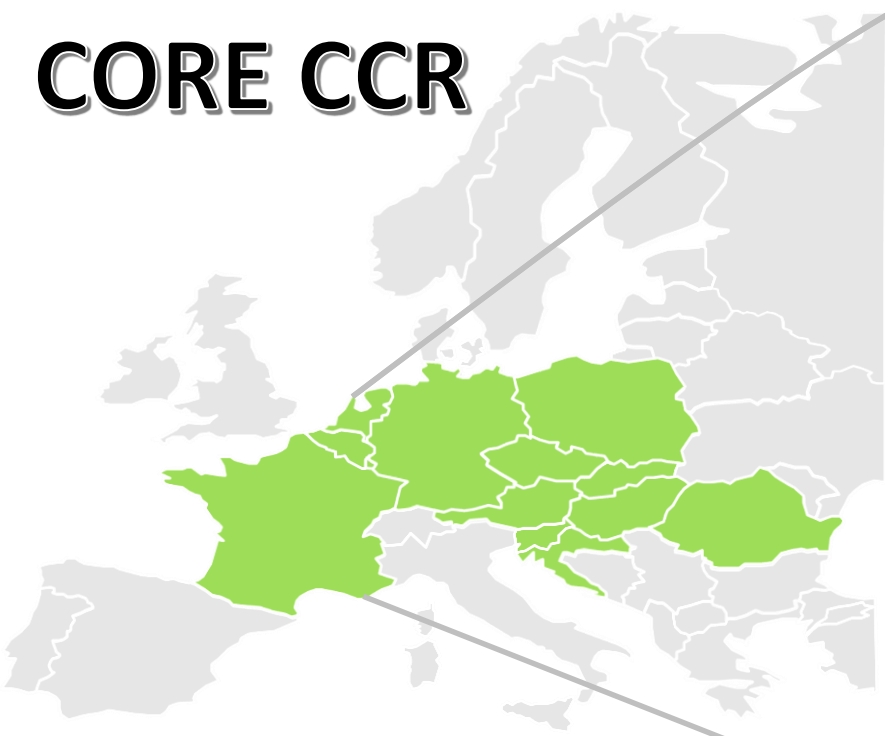


Využívanie nápravných opatrení v rámci koordinovaného výpočtu kapacít vrátane re-dispečingu a protiobchodu => potreba zapojiť subjekty ktoré budú poskytovať tieto nové „služby“.



Výpočet & pridelovanie prenosových kapacít

CORE CCR

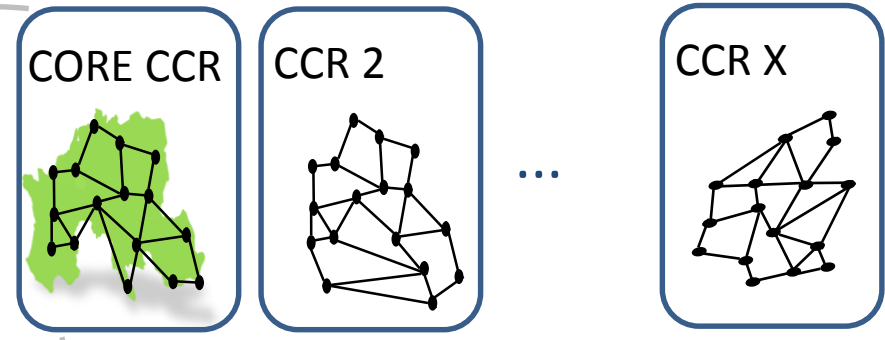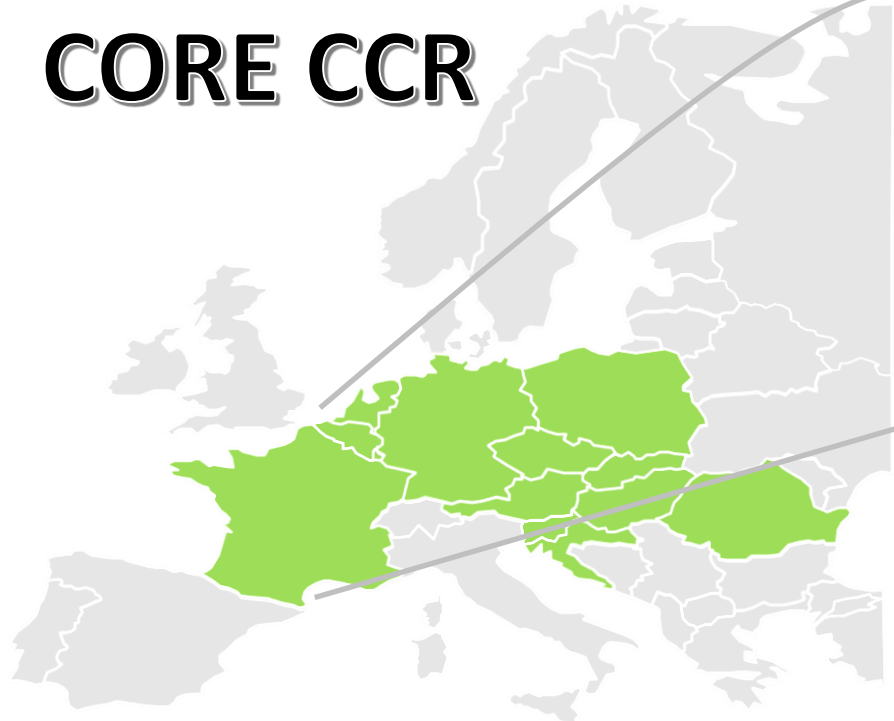


Prenosové kapacity

- Pridelovanie kapacít
 - „Long term“
 - Day-ahead Market Coupling
 - Intraday
 - Vyrovňavacie trhy?




Požiadavka z nariadenia CACM - Single Day Ahead Coupling musí umožniť fungovanie viacerých NEMO v rámci jednej ponukovej oblasti (bidding zóny), toto riešenie sa nazýva MNA (Multi-Nemo Arrangement).

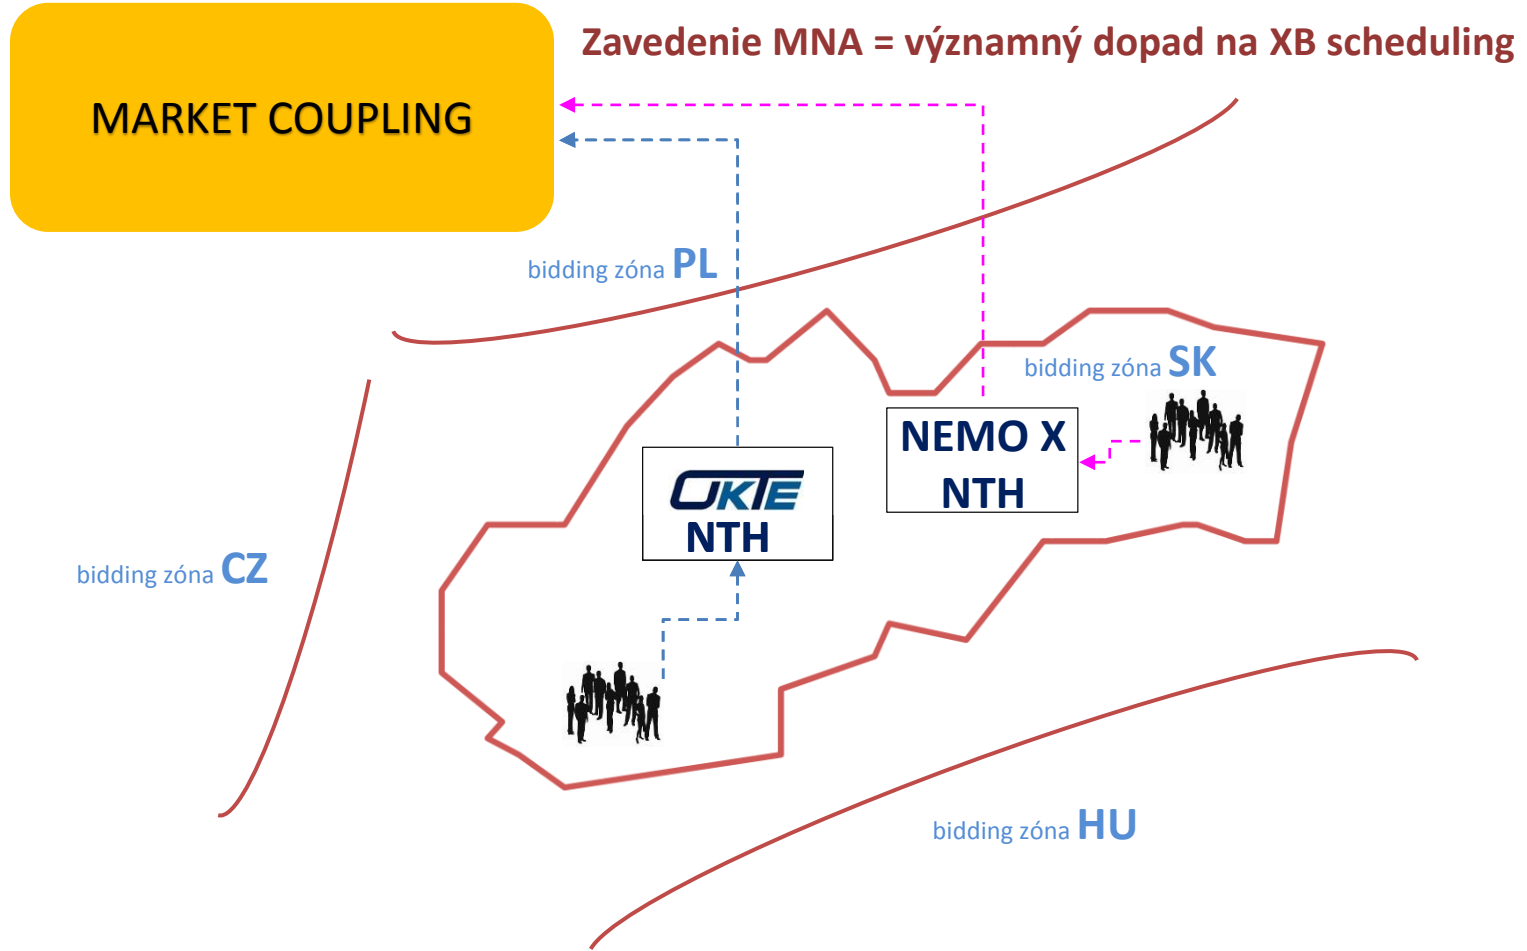



Záložné riešenie CORE FB MC - návrh Core CCR PPS

- Záložné riešenie na báze súčasných MRC SARs
- Záložné riešenie na báze súčasných 4M MC SARs
- Zavedenie v rámci „go-live“ Core FB MC

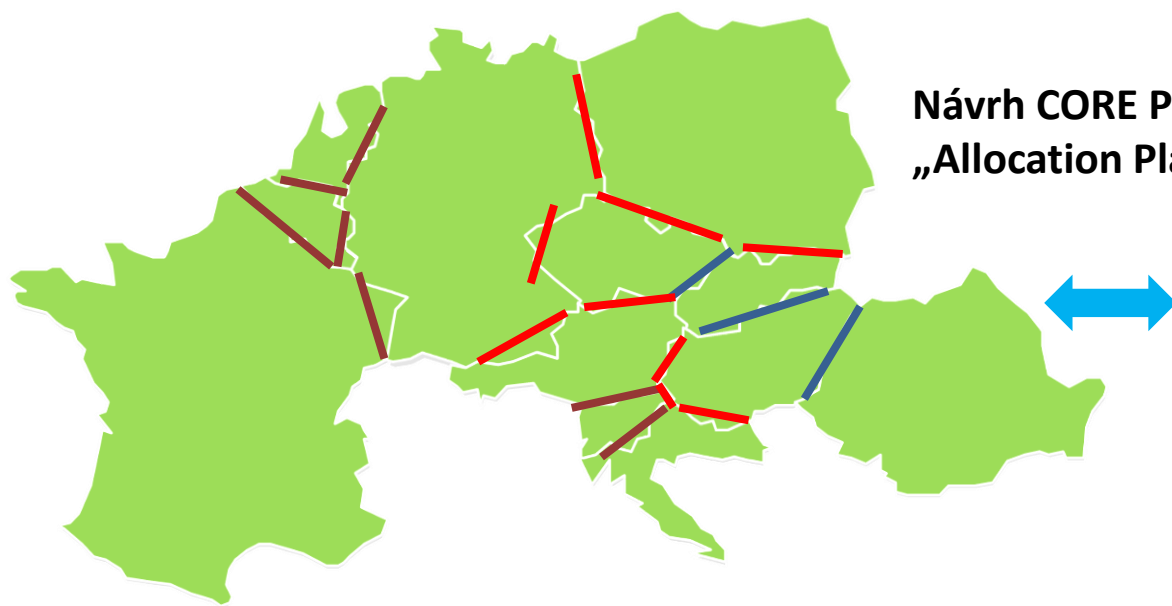

Návrh CORE PPS na centralizáciu riešenia => jeden „Allocation Platform Operator“ pre všetky hranice

Allocation Platform Operator

SAR - „Shadow Allocation Rules“

Návrh Core CCR PPS aktuálne konzultovaný s ÚT a CORE NRÚ



Verejné konzultácie



CACM čl.12(1) & FCA čl. 6(1): Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO zodpovední za predkladanie návrhov podmienok alebo metodík alebo ich zmien v súlade s týmto nariadením vedú konzultácie so zainteresovanými subjektmi vrátane príslušných orgánov každého členského štátu, pokiaľ ide o pripravované návrhy podmienok alebo metodík, a to v prípadoch, v ktorých sa to výslovne stanovuje v tomto nariadení. Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac.

Konzultačný proces

- i. pre získanie spätnej väzby od účastníkov trhu CORE PPS organizujú najneskôr jeden mesiac pred predložením príslušnej metodiky verejné konzultácie
- ii. účastníci trhu sú (včas) informovaní o obsahu každej konzultovanej metodiky a načasovaní konzultačného procesu
- iii. Konzultovaný dokument je sprístupnený účastníkom trhu prostredníctvom konzultačného hubu ENTSO-E ([ENTSO-E consultations webpage](#))
- iv. PPS po každej konzultácii zanalyzujú všetky reakcie získané z verejnej konzultácie a následne všetky stanoviská spracujú do „konzultačnej správy“
- v. v „konzultačnej správe“ sú spracované jasné a dôkladné zdôvodnenia zapracovania / nezapracovania jednotlivých názorov a požiadaviek účastníkov trhu do príslušnej metodiky v súlade s postupom podľa čl. 12 ods. 3 CACM respektíve čl. 10 ods. 3 FCA
- vi. „konzultačná správa“ sa zverejní súčasne s predložením schvaľovaného balíka národným regulačným orgánom z regiónu CORE



Komunikačné kanály projektu CORE

- ❑ Core Consultative Group (CCG) - platforma pre konzultácie s účastníkmi trhu formou workshopov a prezentácií, termíny CCG: ~~február 2017~~, ~~september 2017~~, **február 2018**
- ❑ Oficiálna stránka projektu CORE CCR - pravidelne aktualizované informácie o projekte 
- ❑ Komunikácia s CORE CCR PPS - komunikáciu s CORE CCR projektom môžete realizovať priamo prostredníctvom: coreinfo@entsoe.eu
- ❑ Verejné konzultácie CORE CCR – realizované prostredníctvom konzultačného hubu 

Reliable Sustainable Connected



Ďakujem za pozornosť

