



# Nástroj na kontrolu údajov evidovaných v IS OKTE a IS PDS

Ing. Ondrej Kulich

# OBSAH PREZENTÁCIE

- Odôvodenie realizácie
- Základné funkcionality
- Nástroj pre kontrolu údajov
- Postup kontroly údajov



# Odôvodnenie realizácie

- Identifikované zásadné rozdiely IS OKTE voči IS PDS v kmeňových údajoch OOM
  
- Identifikované zásadné rozdiely IS OKTE voči IS PDS vo fakturačných údajoch OOM



# Základné funkcionality

- Prihlásenie užívateľa a výmena údajov prostredníctvom zabezpečeného pripojenia,
- Import údajov poskytnutých subjektu zúčtovania a prevádzkovateľmi sústav
- Prístup k údajom evidovaným v informačnom systéme operátora meraní


The screenshot displays the Xtrade/ISOM web application interface. The top navigation bar includes the Xtrade/ISOM logo and the text 'Úvodné okno | Obnoviť'. The right side of the header shows the date and time '21. 6. 2018 21:18:50' and a 'Pomoc' link. The main content area is titled 'Kontrola údajov' and features a table with columns for 'Operácie', 'Typ porovnania', 'Dátum porovnania', 'Subjekt zúčtovania', 'Bilančná skupina', 'Sústava', 'Stav spracovania', and 'Výsledok spracovania'. The table contains six rows of data, all with the status 'Porovnané'. A left sidebar menu lists various system functions such as 'Správa exportu', 'Správa importu', 'ISOM', 'Zoznamy EIC', 'Účastníci trhu', 'Požiadavky IMS', 'Osobné údaje', 'Bilančné skupiny', 'Sústavy', 'Výrobné', 'Odborné a odovzdávacie miesta', 'Zavádzanie IMS', 'Zmena dodávateľa/BS', 'Typové diagramy', and 'Kontrola údajov'.

	Operácie	Typ porovnania	Dátum porovnania	Subjekt zúčtovania	Bilančná skupina	Sústava	Stav spracovania	Výsledok spracovania
<input type="checkbox"/>	1 ↑	Parametre OOM	25. 5. 2018	SEPS vlastná spotreba	24YB-SEPS-VLSP-7	24YSEPS-123456-Y	Porovnané	Bez rozdielov
<input type="checkbox"/>	2 ↑ ↓	Parametre OOM	25. 5. 2018	SEPS vlastná spotreba	24YB-SEPS-VLSP-7	24YSEPS-123456-Y	Porovnané	Identifikované rozdiely
<input type="checkbox"/>	3 ↑ ↓	Parametre OOM	25. 5. 2018	SEPS vlastná spotreba	24YB-SEPS-VLSP-7	24YSEPS-123456-Y	Porovnané	Identifikované rozdiely
<input type="checkbox"/>	4 ↑ ↓	Parametre OOM	10. 5. 2018	Stredoslovenská ener...	24YB-SSE-12345-C	24YSSE-D-12345-7	Porovnané	Identifikované rozdiely
<input type="checkbox"/>	5 ↑ ↓	Parametre OOM	9. 5. 2018	Stredoslovenská ener...	24YB-SSE-12345-C	24YSSE-D-12345-7	Porovnané	Identifikované rozdiely
<input type="checkbox"/>	6 ↑ ↓	Parametre OOM	9. 5. 2018	Stredoslovenská ener...	24YB-SSE-12345-C	24YSSE-D-12345-7	Porovnané	Identifikované rozdiely



# Základné funkcionality

- Nastavenie parametrov porovnania údajov
- Porovnanie a vyhodnotenie údajov
- Generovanie reportov
- Export údajov
- Notifikovanie

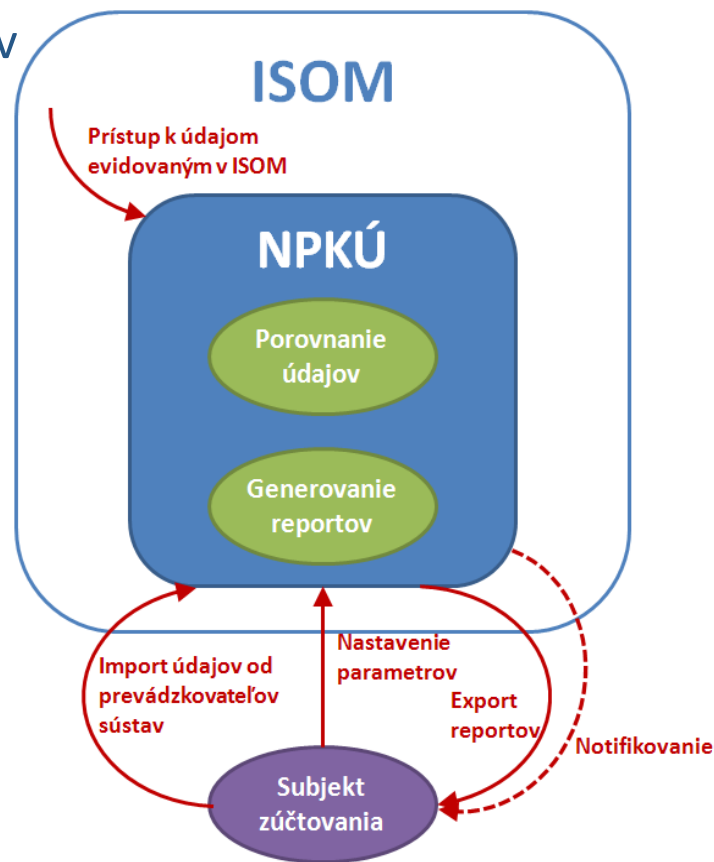

# NPKÚ - OOM

Porovnanie parametrov OOM

Nahratie súboru

Parametre OOM:	<input type="text" value="Vyberať cestu k súboru"/>	<input type="button" value="Prehľadávať"/>
Dátum:	<input type="text" value="21.6.2018"/>	<input type="button" value="📅"/>
Sústava:	<input type="text"/>	<input type="button" value="📁"/>
Bilančná skupina:	<input type="text"/>	<input type="button" value="📁"/>

Súbory na stiahnutie

Šablóna pre súbor s parametrami OOM: [OdberneOdovzdavcieMiesta.xlsx](#)

Príklad súboru pre porovnanie parametrov OOM: [Príklad\\_OdberneOdovzdavcieMiesta.xlsx](#)

- Identifikačné EIC kódu bilančnej skupiny
- Kontrola zoznamu odberných a odovzdávacích miest pomocou EIC kódov
- Identifikačné číslo EIC kódu dodávateľa/výkupcu z /do odberných a odovzdávacích miest
- Napäťová úroveň, ku ktorej je OOM pripojené
- Typ určeného meradla
- Trieda typového diagramu odberu
- Odhad ročného odberu elektriny alebo ročnej dodávky




# NPKÚ – Merania – nepriebehové/*priebehové*

- Údaj registra určeného meradla odber/dodávky elektriny s priebehovým záznamom hodnôt na OOM
- Údaj týkajúci sa výšky odberu/dodávky elektriny na OOM s určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt
- Obdobie merania
  - dátum odpočtu
  - dátum predošlého odpočtu určeného meradla
- *Hodnota odberu/dodávky v ¼ - hodinovom rozlíšení určeného meradla s priebehovým záznamom hodnôt na OOM*



# Postup kontroly údajov

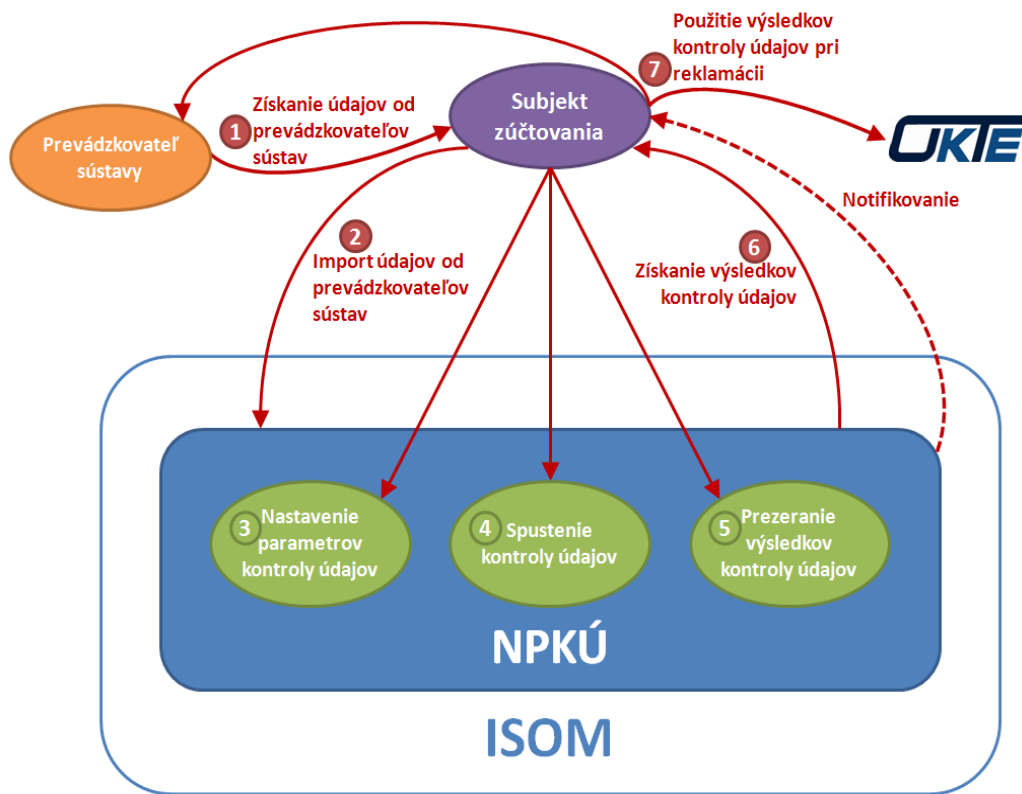

- Získanie údajov zo systémov prevádzkovateľov sústav
- Nastavenie parametrov kontroly údajov
- Import údajov získaných zo systémov prevádzkovateľov sústav do NPKÚ
- Spustenie kontroly údajov
- Získanie a prezeranie výsledkov kontroly údajov
- Použitie výsledkov kontroly údajov pri reklamácii







# ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

**Ing. Ondrej Kulich**

Špecialista DB

**OKTE, a.s.**

Mlynské nivy 48 • 821 09 Bratislava

e-mail: [ondrej.kulich@okte.sk](mailto:ondrej.kulich@okte.sk)